



IMPIANTO SPRINKLER AV08								
AREA PROTETTA				DIMENSIONAMENTO				
Denominazione: Vendita di frutta e verdura				AREA SFAVORITA (C23-AVO2-SF-R0)				
Superficie: ~ 2.680 m²				Portata: 1.816,91 l/min				
Tipologia impianto: Secco				Prevalenza: 5,81 bar				
DATI DI PROGETTO				SAFETY: 2,24 bar				
Norma di riferimento: UNI EN 12845:2020				AREA SFAVORITA (C23-AVO3-FA-R0)				
Classe di pericolo: OH3				Portata: 2.034,5 l/min				
Densità di scarica: 5,0 mm/min				Prevalenza: 5,84 bar				
Area operativa: 270 m²				SAFETY: 2,36 bar				
Pressione minima: 0,35 bar				ALIMENTAZIONE IDRICA				
Area max per sprinkler: 12 m²				Tipologia: Singola Superiore				
Durata di funzionamento: 60 min				Portata: 1 EP, 1° 1 MP e 1P				
				Portata: 2.067,00 l/min				
				Pressione statica: 9,00 bar				
				Pressione dinamica: 7,80 bar				
SPRINKLER IMPIEGATI								
SIMBOLO	MODELLO	MARCA	TIPO	ATTACCO	K	TEMP.	FINITURA	Q.TA'
○	-	-	UPRIGHT	Ø 1 1/2"	80	68° C SR	OTTONE	315
○	-	-	UPRIGHT	Ø 1 1/2"	57	68° C SR	OTTONE	0



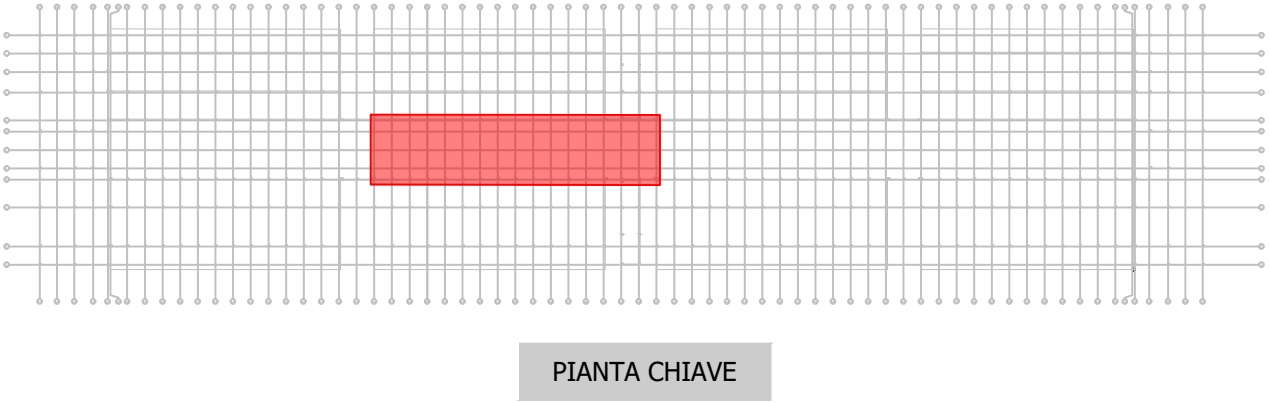

FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI.

MERCATO AGROALIMENTARE MILANO



COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

Appaltatore



ITINERA Spa

Via M. Sallustiana, 15
15057 Tortona (AL)



EUROIMPIANTI Spa

Via T. Novati, 7
20135 Milano

Progettazione generale
integrazione delle prestazioni specialistiche

ONENWORKS
ONE WORKS Spa

Via A. Scelsa, 3
20135 Milano

Progettazione costruttiva
impianti meccanici

FIRING
FIRING s.r.l.

Via Don Giovanni Fieschi, 11
28078 Ronignano Sesto (NO)
Prosecco Per. Ind. Massimo Sallustiana (MI 6758 P 0712)

Progettazione architettonica

CREW
Cremonesi Workshop Srl

Via Calaberna, 70
20135 Milano

Coordinamento Sicurezza

MM
MM Spa

Via del Vecchio Politecnico, 8
20135 Milano

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluigi Santinello

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Ing. Gianluigi Santinello

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
Ing. Gianluigi Santinello

02	04/07/2024	AS BUILT	M. Pirovano	PR002		
01	04/08/2023	MODIFICATA POSIZIONE VALVOLE	M. Pirovano	PR001		
00	14/07/2023	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	M. Pirovano	PR000		
Rev.	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Accettato	Approvato
Titolare						

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NP01

IMPIANTO ANTINCENDIO

IMPIANTO SPRINKLER - AV08

Dimensioni (mm)	Scala	Commissa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
1188x840	1:100	21IRD096	C	IM	S006	00