


IMPIANTO SPRINKLER AV18							
AREA PROTETTA				DIMENSIONAMENTO			
Denominazione: Vendita di frutta e verdura				AREA SFAVORITA (C23-AVO3-SF-R0)			
Superficie: ~ 2.030 m²				Portata: 1.816,91 l/min			
Tipologia impianto: Secco				Prevalenza: 5,81 bar			
DATI DI PROGETTO				Safety: 2,24 bar			
Norma di riferimento: UNI EN 12845:2020				AREA SFAVORITA (C23-AVO3-FA-R0)			
Classe di pericolo: OH3				Portata: 2.034,5 l/min			
Densità di scarica: 5,0 mm/min				Prevalenza: 5,84 bar			
Area operativa: 270 m²				Safety: 2,36 bar			
Pressione minima: 0,35 bar				ALIMENTAZIONE IDRICA			
Area max per sprinkler: 12 m²				Tipologia: Singola Superiore			
Durata di funzionamento: 60 min				n° 1 EP, n° 1 MP e JP			
				Portata: 2.067,00 l/min			
				Pressione statica: 9,00 bar			
				Pressione dinamica: 7,80 bar			

SPRINKLER IMPIEGATI							
SIMBOLO	MODELLO	MARCA	TIPO	ATTACCO	K	TEMP.	FINITURA
○	-	-	UPRIGHT	Ø 1 1/2"	80	68°C SR	OTTONE
○	-	-	UPRIGHT	Ø 1 1/2"	57	68°C SR	OTTONE



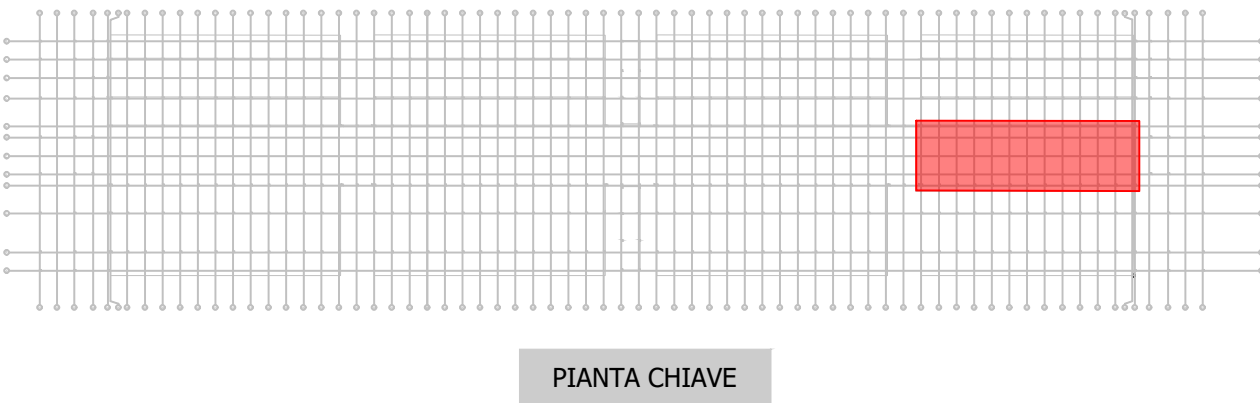

MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

FRESCHI, DA OLTRE 60 ANNI.



COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO



ITINERA Spa

Via M. Savio, 15
15057 Tortona (AL)



EUROIPIANTI Spa

Via T. Novati, 7
20135 Milano

Progettazione generale
integrazione delle prestazioni specialistiche

ONENWORKS
ONE WORKS Spa

Via A. Scelsa, 3
20135 Milano

Progettazione costruttiva
impianti meccanici

FIRING
FIRING s.r.l.

Via Don Giovanni Fieschi, 11
28078 Ronignano Sesto (NO)
Prossedi Per. Ind. Maestro Stefano (MI 6758 P 0712)

Progettazione architettonica

CREW
Cremonesi Workshop Srl

Via Calerna, 70
20135 Brescia

Coordinamento Sicurezza

MM
MM Spa

Via del Vecchio Politecnico, 8
20135 Milano

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluigi Santinello

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Ing. Gianluigi Santinello

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
Ing. Gianluigi Santinello

02	04/07/2024	AS BUILT	M. Pizzini	PRIN				
01	04/08/2023	MODIFICATA POSIZIONE VALVOLE	M. Pizzini	PRIN				
00	14/07/2023	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	M. Pizzini	PRIN				
Rev.	Descr.	Emissione	Disegnato	Progettato	Verificato	Accettato	Approvato	

Titolo

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1

IMPIANTO ANTINCENDIO

IMPIANTO SPRINKLER - AV18

Dimensioni (mm)	Scala	Commissa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
1188x840	1:100	21IRD096	C	IM	S012	02