


PER CONTINUAZIONE VEDERE DISEGNO 21IRD096-C-IM-S009

IMPIANTO SPRINKLER AV11								
AREA PROTETTA				DIMENSIONAMENTO				
Denominazione: Vendita di frutta e verdura				AREA SFAVORITA (C23-AVO1-SF-R0)				
Superficie: ~ 1.400 m²				Portata: 1.621,27 l/min				
Tipologia impianto: Secco				Prevalenza: 7,07 bar				
				Safety: 1,27 bar				
DATI DI PROGETTO								
Norma di riferimento: UNI EN 12845:2020								
Classe di pericolo: OH3								
Densità di scarica: 5,0 mm/min								
Area operativa: 270 m²								
Pressione minima: 0,35 bar								
Area max per sprinkler: 12 m²								
Durata di funzionamento: 60 min								
SPRINKLER IMPIEGATI								
SIMBOLO	MODELLO	MARCA	TIPO	ATTACCO	K	TEMP.	FINITURA	Q.T.A'
O	-	-	UPRIGHT	Ø 1 1/2"	80	68° C SR	OTTONE	130

IMPIANTO SPRINKLER AV12								
AREA PROTETTA				DIMENSIONAMENTO				
Denominazione: Vendita di frutta e verdura				AREA SFAVORITA (C23-AVO2-SF-R0)				
Superficie: ~ 1.100 m²				Portata: 1.559,63 l/min				
Tipologia impianto: Secco				Prevalenza: 6,16 bar				
				Safety: 2,13 bar				
DATI DI PROGETTO								
Norma di riferimento: UNI EN 12845:2020								
Classe di pericolo: OH3								
Densità di scarica: 5,0 mm/min								
Area operativa: 270 m²								
Pressione minima: 0,35 bar								
Area max per sprinkler: 12 m²								
Durata di funzionamento: 60 min								
SPRINKLER IMPIEGATI								
SIMBOLO	MODELLO	MARCA	TIPO	ATTACCO	K	TEMP.	FINITURA	Q.T.A'
O	-	-	UPRIGHT	Ø 1 1/2"	80	68° C SR	OTTONE	104



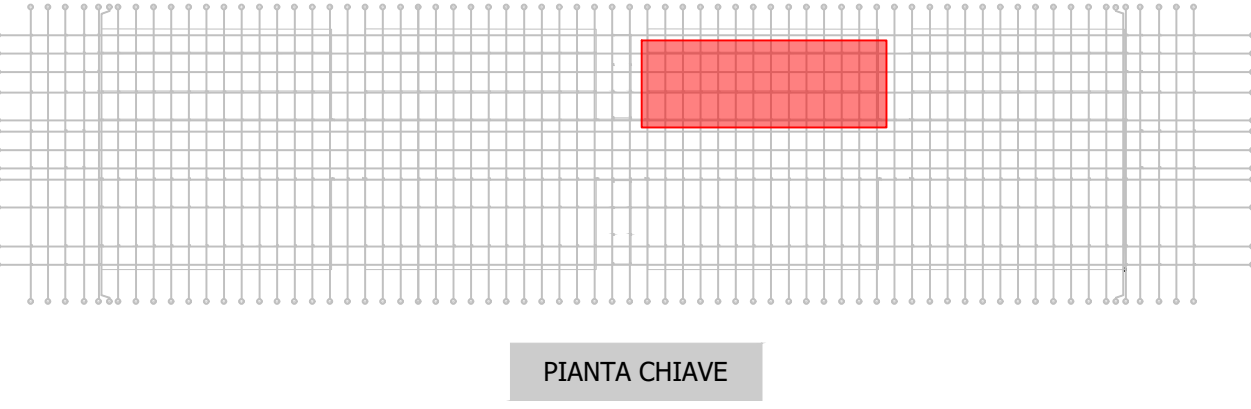

MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

FRESCHI, DA OLTRE 60 ANNI.



COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

Appaltatore



ITINERA Spa

Via M. Sallustiana, 15
10057 Tortona (AL)



Euroimpianti Spa

Via T. Novati, 7
20135 Milano

Progettazione generale
integrazione delle prestazioni specialistiche



ONEWORKS SpA

Via A. Sciesa, 3
20135 Milano

Progettazione costruttiva
impianti meccanici



FIRING s.r.l.

Via Don Giovanni Fretti, 11
20078 Ronignano Sella (NO)
Procedi Per. Ind. Massimo Stefano (MI 6758 P 0112)

Progettazione architettonica



Cremonesi Workshop Srl

Via Calaberna, 70
20135 Brescia

Coordinamento Sicurezza



MM Spa

Via del Vecchio Politecnico, 8
20135 Milano

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Gianluigi Santinello

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Ing. Gianluigi Santinello

IL PROGETTISTA RESPONSABILE

Ing. Gianluigi Santinello

02	04/07/2024	AS BUILT	M. Pirozzi	PRINQ				
01	04/08/2023	MODIFICATA POSIZIONE VALVOLE	M. Pirozzi	PRINQ				
00	14/07/2023	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	M. Pirozzi	PRINQ				
Rev.	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Accettato	Approvato		

Titolo

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1

IMPIANTO ANTINCENDIO

IMPIANTO SPRINKLER - AV11 e AV12

Dimensioni (mm)	Scala	Commissa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
1188x840	1:100	21IRD096	C	IM	S008	02