


LEGENDA

- Idrante soprasuolo DN 70
- Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da:
 - lancia d'irrigazione con valvola DN 25;
 - tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento, da 25 m;
 - cassetta da parete con portello.
- Tubazione EN 10255 SM zincata con coibentazione
- Tubazione interrata PEHD PE100 PN16

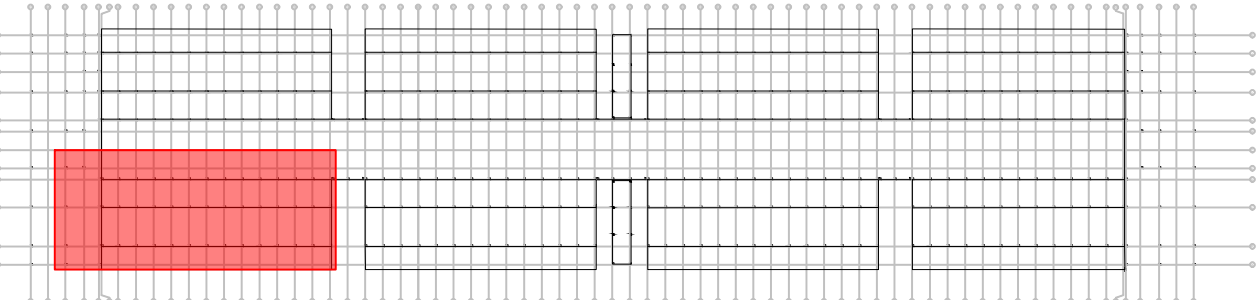

PIANTA CHIAVE

MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

FRESCHI, DA OLTRE 60 ANNI.
MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

COMUNE DI MILANO
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

Appaltatore

ITINERA Spa
Via M. Savonarola, 15
15067 Tortona (AL)

Euroimpianti Spa
Via T. Novati, 7
33067 Tortona (AL)

Progettazione generale
integrazione delle prestazioni specialistiche

ONEWORKS
ONE WORKS Spa
Via A. Sciesa, 3
20135 Milano

Progettazione costruttiva
impianti meccanici

FIRING s.r.l.
Via Don Giovanni Pavoni, 11
28078 Romagnano Sesia (NO)
Procedi Per. Ind. Massimo Stefano (MI 6758 P 0712)

Progettazione architettonica

Cremonesi Workshop Srl
Via Calaberna, 70
20133 Milano

Coordinamento Sicurezza

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20133 Milano

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluigi Santinello

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
Ing. Gianluigi Santinello

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
Ing. Gianluigi Santinello

Rev.	Data	EMISSIONE	Disegnato	Progettato	Verificato	Accettato	Approvato
01	04/07/2024	AS BUILT					
00	30/08/2023	EMISSIONE PER APPROVAZIONE					

Titolo

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1
IMPIANTO ANTINCENDIO
IMPIANTO IDRANTI INTERNI

Dimensioni (mm)	Scala	Commissa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
1188x840	1:100	21IRD096	C	IM	I004	01