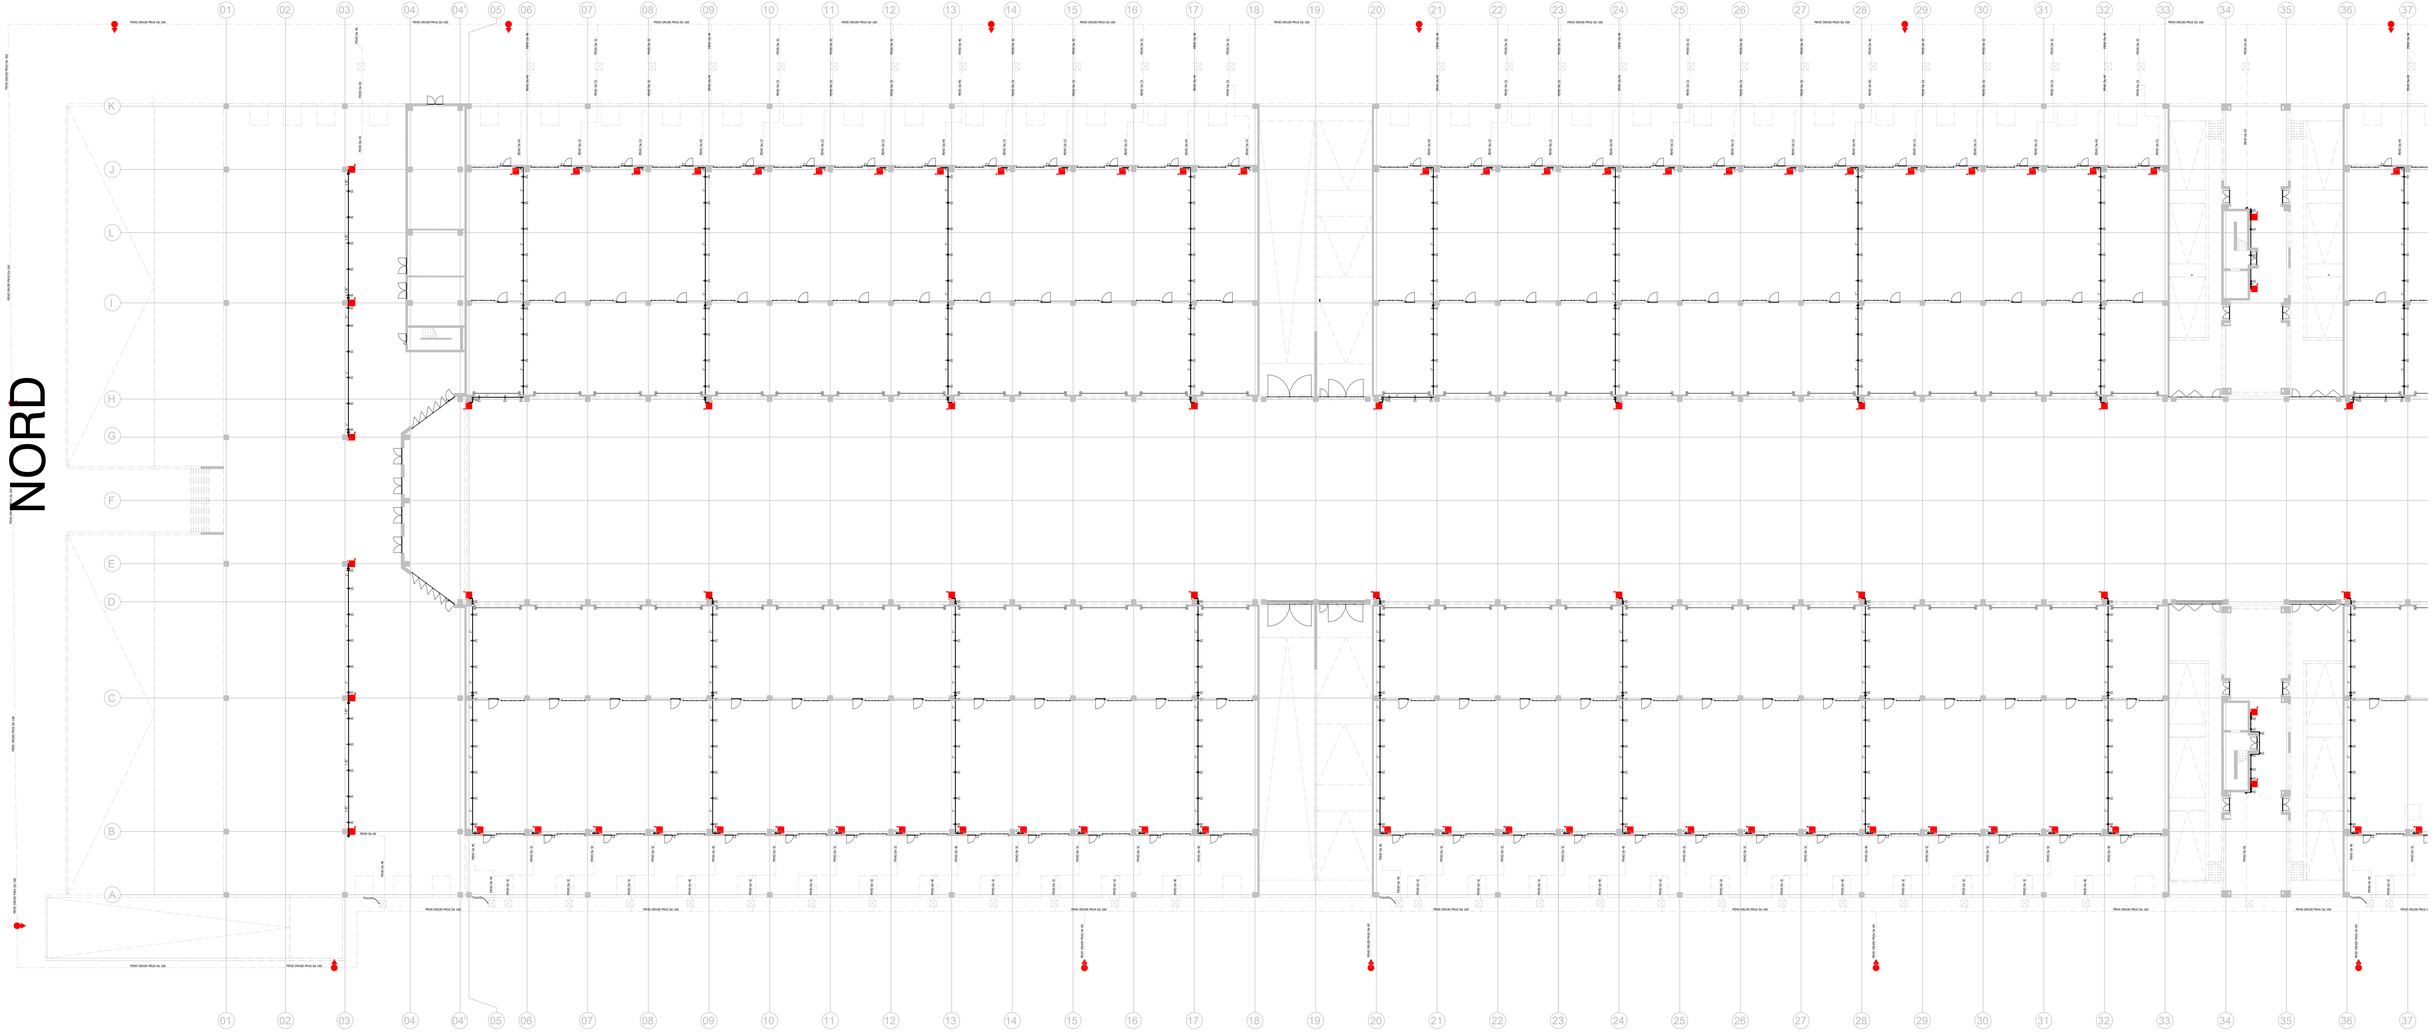

LEGENDA

Idrante soprasuolo DN 70

Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da:
- lancia d'erogazione con valvola DN 25;
- tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento, da 25 m;
- cassetta da parete con portello

Tubazione EN 10255 SM zincata con coibentazione

Tubazione interrata PEHD PE100 PN16



PIANTA CHIAVE

SogeMi MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

FOODY FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI. MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

Appaltatore	Progettazione generale integrazione delle prestazioni specialistiche	Progettazione architettonica
ITINERA **ITINERA Spa** Via M. Balustra, 15 15057 Tortona (AL)	ONEWORKS **ONE WORKS Spa** Via A. Scarsa, 3 20135 Milano	CREW **Cremonesi Workshop Srl** Via Cefalonia, 70 25124 Brescia
Euroimpianti **EUROIMPIANTI Spa** Via T. Nuvolari, 7 15057 Tortona (AL)	Progettazione costruttiva impianti meccanici FIRING **FIRING s.r.l.** Via Don Giovanni Preti, 11 28078 Romagnano Sesia (NO) Pincirol Per. Ind. Massimo Stefano (MI 6758 P 0712)	Coordinamento Sicurezza MM **MM Spa** Via del Vecchio Politecnico, 8 20121 Milano
IL DIRETTORE TECNICO ing. Gianluigi Santinello	IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ing. Gianluigi Santinello	IL PROGETTISTA RESPONSABILE ing. Gianluigi Santinello

Rev.	Data	EMISSIONE	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
01	04/07/2024	AS BUILT	M. Pincirol	FIRING			
00	30/08/2023	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	M. Pincirol	FIRING			

Titolo

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1
IMPIANTO ANTINCENDIO
IMPIANTO IDRANTI

Dimensioni (mm)	Scala	Commessa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
1188x840	1:250	21IRD096	C	IM	I002	01